



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101, Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 80 40

TITRE

PRISE DROITE A PLATINE
CABLE 2,6/50 + 75 Ω

TITLE

STRAIGHT FLANGE JACK
CABLE 2,6/50 + 75 Ω

R 141.278

Série B-N-C

NORMALISATION

IEC :
CECC :

SPECIFICATIONS

MIL :

CABLES RG 174/U

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range
R.O.S. : - : V.S.W.R.
Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65°C + 165°C Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
☐ Axiale avant
☒ Axiale 2 sens
☐ Rotation
☐ Immobil. totale
In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : Nickel
Revêtement corps : Nickel
Revêt. cont. cent. : Or

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze

Isolant : PTFE
Joint : Silicone




CONSTRUCTION

Masse plating : Nickel
Body plating : Nickel
Inner contact : Gold

metalic parts : Brass
metalic resilient parts : Bronze

Insulator : PTFE
Gasket : Silicone

Perçage panneau

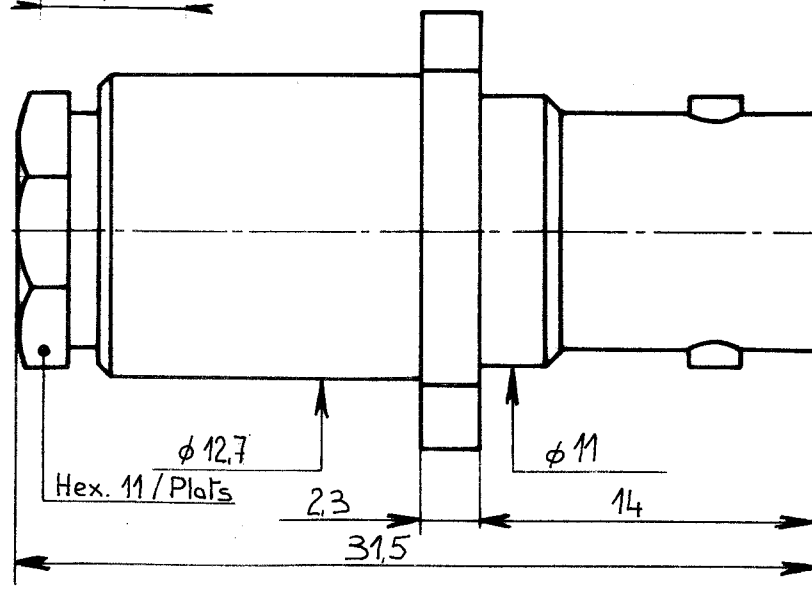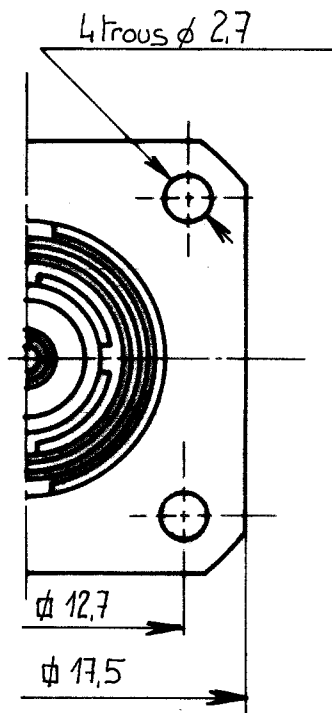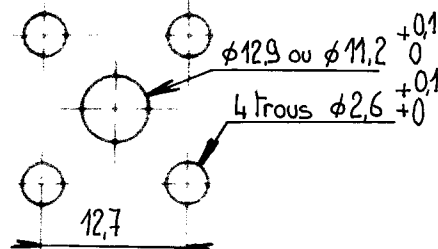


Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	MODIFICATIONS							
	NOM	Dessiné	Vérifié	I.P.				
	DATE	PERRIN.Y						
	VISA	12.06.86						

- Monter le bouchon
presse-étoupe

- Dénuder le câble

- Fendre la gaine
(facultatif)

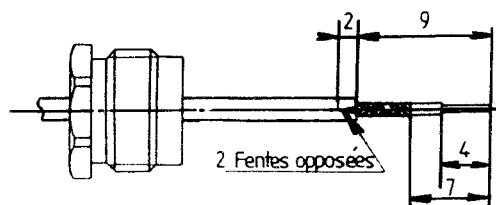

- Mount the clamp-nut


- Stripp off the cable
then make 2 slits in
the jacket 180° appart
longitudinally

- Enfiler la bague
entre le diélectrique
et la tresse

- Couper la tresse au
ras du  du serre-
tresse.

- Dénuder le diélectri-
que

- Monter l'isolant et
le contact central

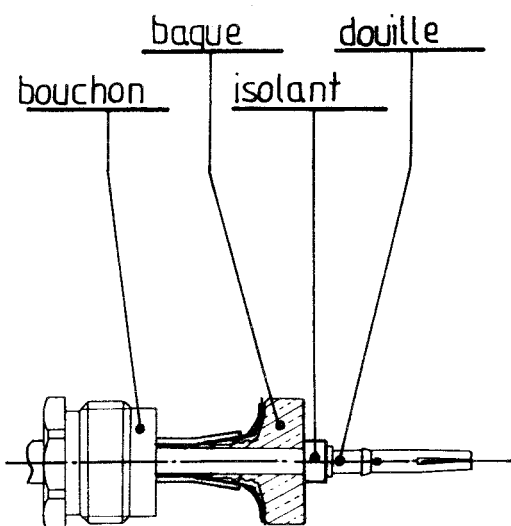

- Mount the braid-clamp


- Cut the braid flush
to the braid clamp

- Cut the dielectric

- Mount the insulator
and the centre contact

- Solder le contact

- Monter l'ensemble
dans le corps.

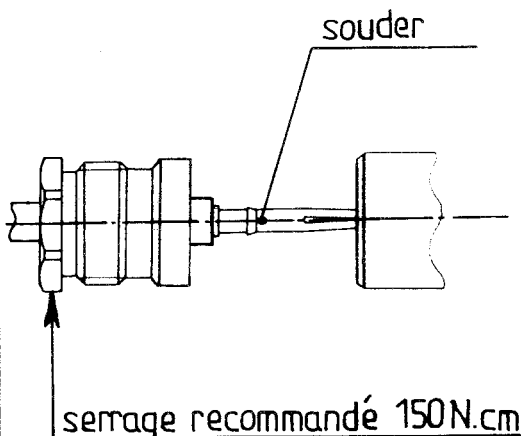

- Solder the centre
contact

- Screw the cable
assembly into the
connector body.

DOSSIER
D'ETUDE

NOM

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

Perrin-y

DATE

19.06.86

VISA

Py

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9