

K-Nr.: 18941  
 K-no.:

Stromkompensierte Funkentstördrossel

 Datum: 16.12.2008  
 Date:

 Kunde: Typenelement  
 Customer

 Kd. Sach Nr.:  
 Customers part no.:


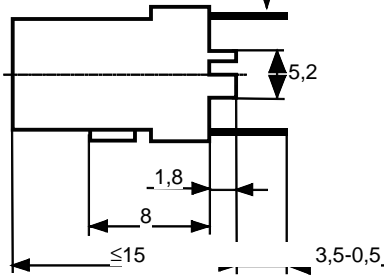
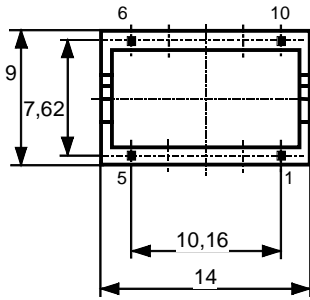
 Seite 1 von 2  
 Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c  
 Mechanical outline General Tolerances

 Anschlüsse:  
 Connections:


 Toleranz der Stiftabstände ±0,2mm  
 (Tolerances grid distance)

 Stift 0,45x0,66 alternativ 0,5(0,52)x0,5 (0,52)  
 Pin 0,45x0,66 alternative 0,5(0,52)x0,5 (0,52)

 DC = Date Code  
 F = Factory

 Beschriftung:  
 marking



 Anschlußschema:  
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte):  
 Operational data/characteristic data (typical values):


	f=10kHz	f=100kHz	DC
L [mH]	58	6.5	
Z  [Ω]	4000	9600	
I <sub>unbal.</sub> [mA]	1.2	2.0	0.9

 $L_s / L_{leak} \approx 40 \mu\text{H}$  and  $f = 100 \text{ kHz}$  (Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted)

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

 $U_{is} = 440 \text{ V}_{\text{RMS}} (620 \text{ V}_{\text{peak}})$  (Netzstromkreis / connected to the mains)

 $500 \text{ V}_{\text{RMS}} (707 \text{ V}_{\text{peak}})$  (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains)

 $I_N = 0.27 \text{ A}$ 
 $m \approx 3 \text{ g}$ 

Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature

 $T_{op} = +85^\circ\text{C}$ 

Umgebungstemperatur / ambient temperature:

 $T_a = -40^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$ 

Lagertemperatur / storage temperature:

 $T_{st} = -40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$ 

Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

- (V) M3014:  $U_{p,eff} = 1.5 \text{ kV}$ , 1 s, N gegen/to N
- (AQL 0,25)  $L_1 = 58 \text{ mH}^* -35\% / +55\%$  f = 10 kHz,  $U_{AC,eff} = 1.0 \text{ V}$
- (V) Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 1% (±0Wdg.)  
 Polarity / Turns ratio: Tolerance
- (AQL 1/S4)  $R_{Cu1}, R_{Cu2} \leq 1.7 \Omega^*$
- (Fix 05) M3290: Lötbarkeitstest nach 1 / solderability test acc. 1
- (AQL 1/S4) M3200: Mechanische Prüfung / mechanical test

Typprüfung / Type test:

- M3064: Stoßspannungsprüfung / surge voltage test:  $N_1$  gegen/to  $N_2$   
 Einstellwerte / Settings: 1.2  $\mu\text{s}$  / 50  $\mu\text{s}$  Kurvenform (waveform),  $U_{P,peak} = 6.0 \text{ kV}$   
 3 Impulse im Abstand t = 1s mit wechselnder Polarität  
 3 pulses in a cycle of with changing polarity
- M3014:  $U_{P,eff} = 1.5 \text{ kV}$ , t = 5 s,  $N_1$  gegen/to  $N_2$

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

\*vorläufig/preliminary

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Datum	Name	Index	Änderung
16.12.08	Bi	80	Betriebsdaten: L [mH] Z  [Ω] and I <sub>unbal.</sub> [mA] Schreibfehler korrigiert/Operational data: Mistake in writing changed. Page 2: Typical characteristics added. Insignificant.

Hrsg.: KB-E Bearb.: Beichler KB-PM: KRe. freig.: prs.

K-Nr.: 18941  
 K-no.:

Stromkompensierte Funkentstördrossel

 Datum: 16.12.2008  
 Date:

 Kunde: Typenelement  
 Customer

 Kd. Sach Nr.:  
 Customers part no.:

 Seite 2 von 2  
 Page of

Weitere Vorschriften / Applicable documents :

 Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.  
 Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards.

## Parameter / Parameters:

Basisisolation / Basic insulation: N1 - N2 Verschmutzungsgrad 3 / pollution degree 3

## a) Netzstromkreis / connected to the mains

Überspannungskategorie / overvoltage category:

III

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

 $U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 440 \text{ V (} 620 \text{ V}_{peak})$ 

 Prüfspannung / test voltage:  $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 1.41 \text{ kV}$ 

 Stoßspanng. / surge volt.age:  $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 6.0 \text{ kV}$ 

 Kurvenform (waveform): 1.2  $\mu$ s / 50  $\mu$ s

 Kriechstrecke / creepage: N1 - N2  $\geq 2.2 \text{ mm}$ 

 Isolierstoffklasse I (zwischen Anschlußpins)  
 Insulation material group I (between pins)

 nicht notwendig  
 not necessary

 auf Kern (basisisolierter Draht + Verguß)  
 on core (wire with basic insulation + pottting)

 Luftstrecke / clearance: N1 - N2  $\geq 5.5 \text{ mm}$  (zwischen Anschlußpins / between pins)

## b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains

Überspannungskategorie / overvoltage category:

II

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:

 $U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 500 \text{ V (} 707 \text{ V}_{peak})$ 

 Prüfspannung / test voltage:  $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 1.5 \text{ kV}$ 

 Stoßspanng. / surge volt.age:  $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 3.5 \text{ kV}$ 

 Kurvenform (waveform): 1.2  $\mu$ s / 50  $\mu$ s

 Kriechstrecke / creepage: N1 - N2  $\geq 2.5 \text{ mm}$ 

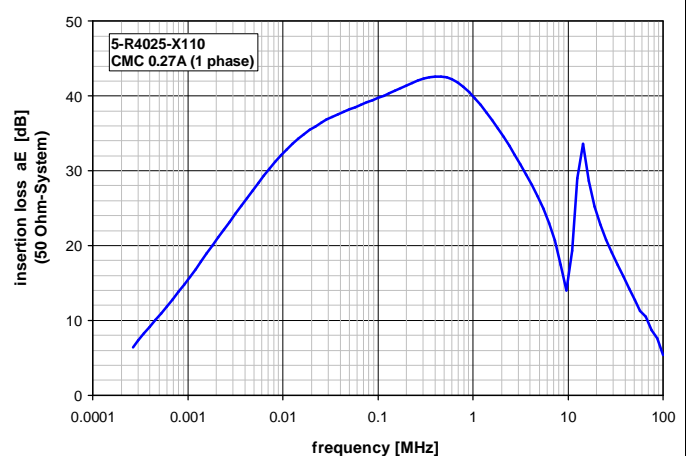
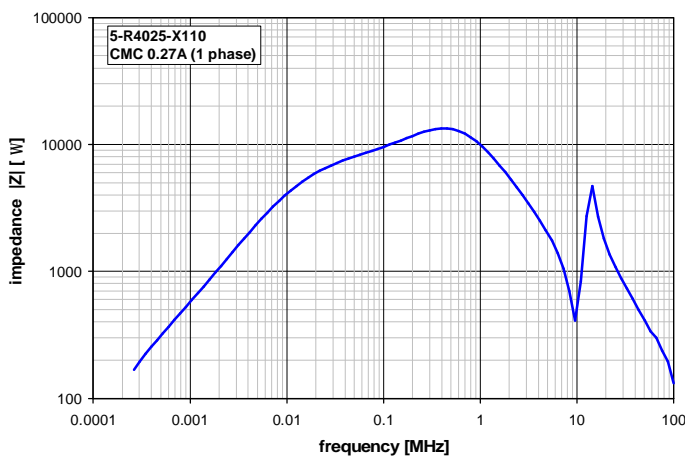
 Isolierstoffklasse I (zwischen Anschlußpins)  
 Insulation material group I (between pins)

 nicht notwendig  
 not necessary

 auf Kern (basisisolierter Draht + Verguß)  
 on core (wire with basic insulation + pottting)

 Luftstrecke / clearance: N1 - N2  $\geq 2.5 \text{ mm}$  (zwischen Anschlußpins / between pins)

Anschlußträger und Draht: UL-gelistet (Terminal and wire: UL-listed)

Typische Kurven / typical characteristics :


## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9