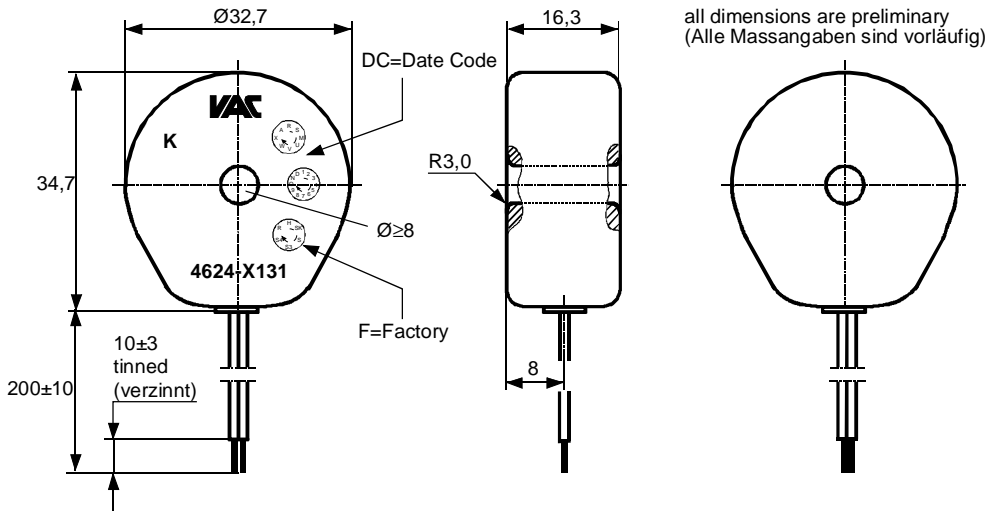



K-No.: 24805      Current Transformer / Wechselstromwandler      Date: 13.01.2011  
 K-Nr.:

 Customer: Standard Type / Typenelement      Customers part no.:      Page 1 of 2  
 Kunde      Kd. Sach Nr.:      Seite von

 Mechanical outline      General tolerances DIN ISO 2768-c  
 Maßbild (mm):      Freimaßtoleranz

 Connection  
 Anschlüsse:  
 21,22  
 Litze 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

 Marking:  
 Beschriftung

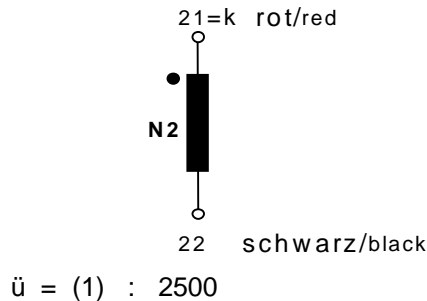 K  
 4624X131  
 DC F

 Schematic diagram:  
 Anschlußschema

 Operational data/characteristic data (nominal values):  
 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

 $R_{Cu2} = 71,5 \Omega$   
 $I_{max, rms} = 60 A$  (acc. to IEC 62053-21)  
 $I_{peak, op} = 60 A$  (acc. to IEC 62053-21)  
 $f = 50 Hz$   
 $R_B = 12,5 \Omega$ 

 ambient temperature / Umgebungstemperatur: -40°C ..+70°C  
 storage temperature / Lagertemperatur: -40°C...+85°C

 Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)  
 Prüfung

- (AQL 1/S4) M3014:  $U_{p,eff} = 2,5 kV, 2 s,$  N2 to/gegen Currentwinding (Ø 7,5mm)/Durchsteckwindung
- (V) M3011/1  $L_2 = 3,8 H \pm 23\%^*, f = 50 Hz, U_{AC,eff} = 2,2 V^*$   
 $Q \geq 8^*$   
 Linearität:  $\frac{L_2 \text{ at } 15 mV^*}{L_2 \text{ at } 1,95 V^*} \geq 0,84^*$
- (V) M3011/6 Special measuring (Current transformer measuring instrument N4):  
 Sonderprüfung (Stromtrafoprüfgerät N4):  
 Polarity / Turns ratio: Tolerance (+/- 25 turns)  
 Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 1% (± 25 Wdg.)

 See Page 2  
 Siehe Seite 2

 Applicable documents: Housing material, casting resin and wire      UL-listed  
 Weitere Vorschriften: Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht      UL-gelistet

| Datum    | Name | Index | Änderung                                    |
|----------|------|-------|---|
| 13.01.11 | Ert. | 81    | Remark 4 on Page A2 added. Lapidary change. |

|                       |                        |                      |                         |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Hrsg.: KB-E<br>editor | Bearb.: HL<br>designer | KB-PM: Ert.<br>check | freig.: Pe.<br>released |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| K-No.: 24805<br>K-Nr.: | Current Transformer / Wechselstromwandler | Date: 13.01.2011<br>Datum: |
|------------------------|---|----------------------------|

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Customer: Standard Type / Typenelement<br>Kunde | Customers part no.:<br>Kd. Sach Nr.: | Page 2 of 2<br>Seite von |
|---|--------------------------------------|--------------------------|

 Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)  
 Prüfung

 4) (AQL 1/S4) M3200: Mechanical test  
 Mechanische Prüfung

 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature \*preliminary/vorläufig  
 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

**Remark:**

Bemerkung

1) This product is protected by one or more patents, including /

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere Patente geschützt, u.a

US 6663815, EP 1105893, EP 1609159

Further patents maybe pending

2) The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted.

When performing washing procedures own tests are recommended.

Das Bauelement besitzt nur eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.

Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.

3) The customer has to check and to ensure the mechanical properties of the component and the behaviour of the encapsulation, especially at the inner diameter by appropriate temperature tests.

Die mechanischen Eigenschaften des Bauelements und das Verhalten der Umhüllmasse, speziell am Innendurchmesser, sind vom Kunden durch entsprechende Temperaturtests zu überprüfen und sicherzustellen.

4) This product has been designed for use in electricity meters that have to meet the requirements of IEC 62053-21 and EN 50470-3. By using this product, the following supplementary conditions ("realistic load conditions") can easily be met:

a) Supplementary condition to IEC 62053-21 Table 8

| Influence quantity                                | Value of current for direct connected meters | Power Factor       | Limits of variation in percentage error for meters of class |     |
|---|--|--------------------|---|-----|
|   |  |                    | 1   | 2   |
| DC and even harmonics in the a.c. current circuit | $\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$                   | 1<br>0.5 inductive | 3.0   | 6.0 |

b) Supplementary condition to EN50470-3 Table 9

| Disturbance                                       | Value of current for direct connected meters | Power Factor       | Critical change value for meters of class index, % |       |       |
|---|--|--------------------|--|-------|-------|
|   |  |                    | A  | B     | C     |
| DC and even harmonics in the a.c. current circuit | $\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$                   | 1<br>0.5 inductive | ± 6.0  | ± 3.0 | ± 1.5 |

 Hrsg.: KB-E  
 editor

 Bearb.: HL  
 designer

 KB-PM: Ert.  
 check

 freig.: Pe.  
 released

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9